



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист № _____ счет № _____

Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗП-РА-УК при его заказе и в документации заказчика: _____

АЗП-РА	УК-	-	
	1	2	3

1 – Упакованный (при отсутствии активатора не прописывается) комплектный (при заказе одного заземлителя в комплекте, «К» не прописывается), 2 - количество заземлителей в комплекте, 3 – длина магистрального кабеля (указывается при наличии магистрального кабеля в комплекте)

№	Параметры		
1	Количество заземлителей в комплекте, шт.		
2	Длина магистрального кабеля, м (для исполнений АЗП-РА-К (-УК))		
3	Марка магистрального кабеля (для исполнений АЗП-РА-К (-УК)) Стандартно КГН ЭХЗ 1х10		
4	Длина кабель-вывода, м Стандартно 3м		
5	Марка кабель-вывода Стандартно КГН ЭХЗ 1х4		
6	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет	да
7	Электроды заземлителя закольцованы	нет	да

Дополнительные требования


--	--	--	--

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


Стандартное обозначение при заказе АЗП-РА-У-1 – один упакованный заземлитель с кабель-выводом

КГН-ХЛ ЭХЗ 1х4 3м.

В зависимости от региона использования и требования Заказчика, марка кабеля может быть изменена на КГН ЭХЗ.

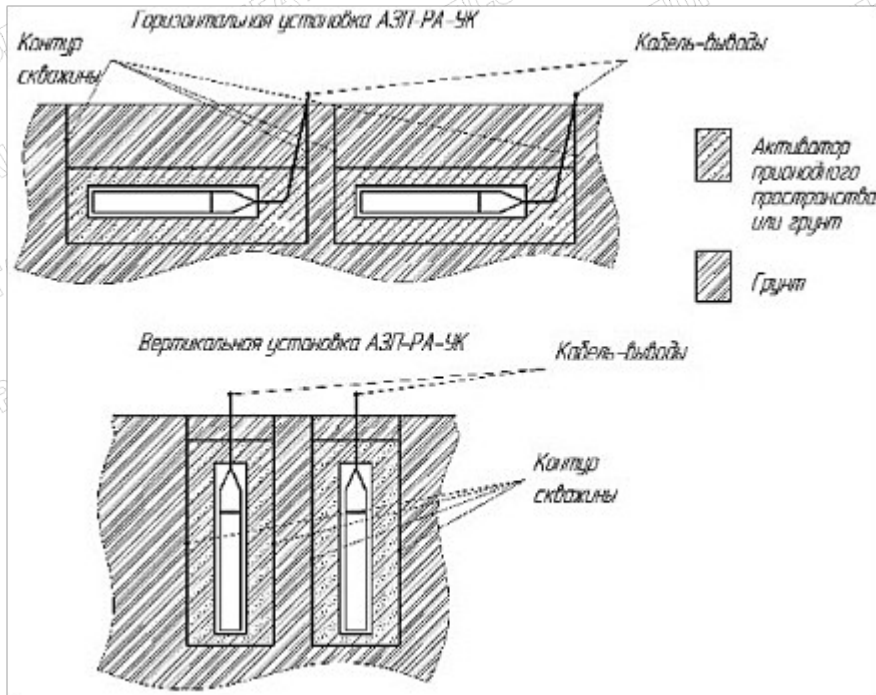

Установка АЗП-РА-УК

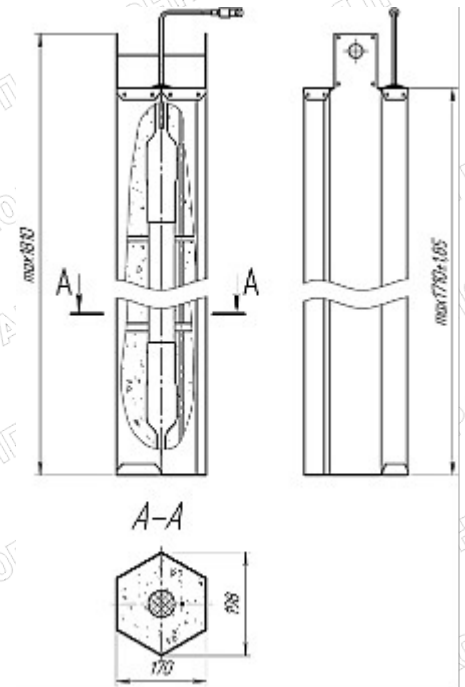

Общий вид АЗП-РА-У